201819111074

检 测

报告编号：A4C

委 托 单

光电股份有限公

受 检 单

光电股份有限公

受检单位

市区工业大道

检 测 类

（委托检验检测）

报 告 日

4 年 3 月 25 日

山大学惠州研究

066274

说 明

保证检 确性 ，对检

托单位 保密 。

的采样 技术 规范和

书执行

标识 有 MA 标

认定能 不具 有社会

使用。

经涂改、 审核、 授权签

5 只对来样 责任 ，对不

仅对采样 空间 司负责

6 特别申明 准规 定有效

理，均不

7 未经本检 人或 单位不

商业行为

8 告对本报 之 日起三

逾期一般

9 报告若有 惠 州研究

注明报告

方式:
东省惠州 路 5 号研发
516081
0752-52800
0752-52800

报告编号：A4C158311C21

人

编　　辑：刘锦树

审　　核：李静

签　　发：

签发日期：2024年3月

采样时间：2024年3月11

采样人员：吴显坊、潘春

检测时间：2024年3月11

检测人员：包邻娟、陈琪、

一、检测内容

检测类型	采样点位	采样依扌	频次
废水	DW001（2 号废水站）	《污水监测技范》HJ 91.1	次
	DW002（4 号废水站）		次

二、检测依据

检测类型	检测项目	检测	型号
废水	pH 值	《水质 pH 值的 HJ 114	率/溶 计
	悬浮物	《水质 悬浮物法》GB/T 1	
	五日生化需氧量	《水质 五日（BOD₅）的测定法》HJ 50	仪
	化学需氧量	《水质 化学需氧铬酸盐法》HJ	
	氨氮（以 N 计）	《水质 氨氮的测分光光度法》H	十
	氟化物	《水质 氟化物的择电极法》GB/	
	总磷（以 P 计）	《水质 总磷的测光光度法》GB/T	十
	磷酸盐（以 P 计）	《水质 总磷的测光光度法》GB/T	十
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表测定 亚甲蓝分 GB/T 7494	
	总氮（以 N 计）	《水质 总氮的测酸钾消解紫外分 HJ 636-2	

报告编号：[illegible]4C158311[illegible]

三、检测结果

废水

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值
				单位：mg/L（[illegible]）	
DW001 （2号废水站）	43[illegible]	色[illegible] 浮[illegible]	[illegible]	[illegible].5（21.3℃）	6~9
			[illegible]物	8	60
			[illegible]需氧量	2.6	20
			[illegible]氧量	12	90
			[illegible]（[illegible]）	0.040	10
			[illegible]物	0.22	10
			[illegible]（[illegible]）	0.10	0.5
			[illegible]（[illegible]）	0.10	0.5
			[illegible]	ND	8.0
			[illegible]（[illegible]）	3.11	15b
DW002 （4号废水站）	43[illegible]	色[illegible] 浮[illegible]	[illegible]	[illegible].6（20.4℃）	6~9
			[illegible]物	8	60
			[illegible]需氧量	16.4	30
			[illegible]氧量	74	90
			[illegible]（[illegible]）	0.518	10
			[illegible]物	5.14	10
			[illegible]（[illegible]）	0.11	0.5
			[illegible]（[illegible]）	1.20	15b

备注：1.“a”参考广东省[illegible]浓度的其他[illegible]染物[illegible]参考《城镇[illegible]排限[illegible]度（日均值）[illegible]物排[illegible]浓[illegible]值。

2.“ND”表示检测[illegible]

3.DW001（2号废水站）[illegible]

4.检测时工况：[illegible]

5.流量和工况由[illegible]流量：153.750 m³/h，[illegible]废水[illegible] 73.8%。

6.天气状况：阴[illegible]

附[illegible]一：采样点位示意图

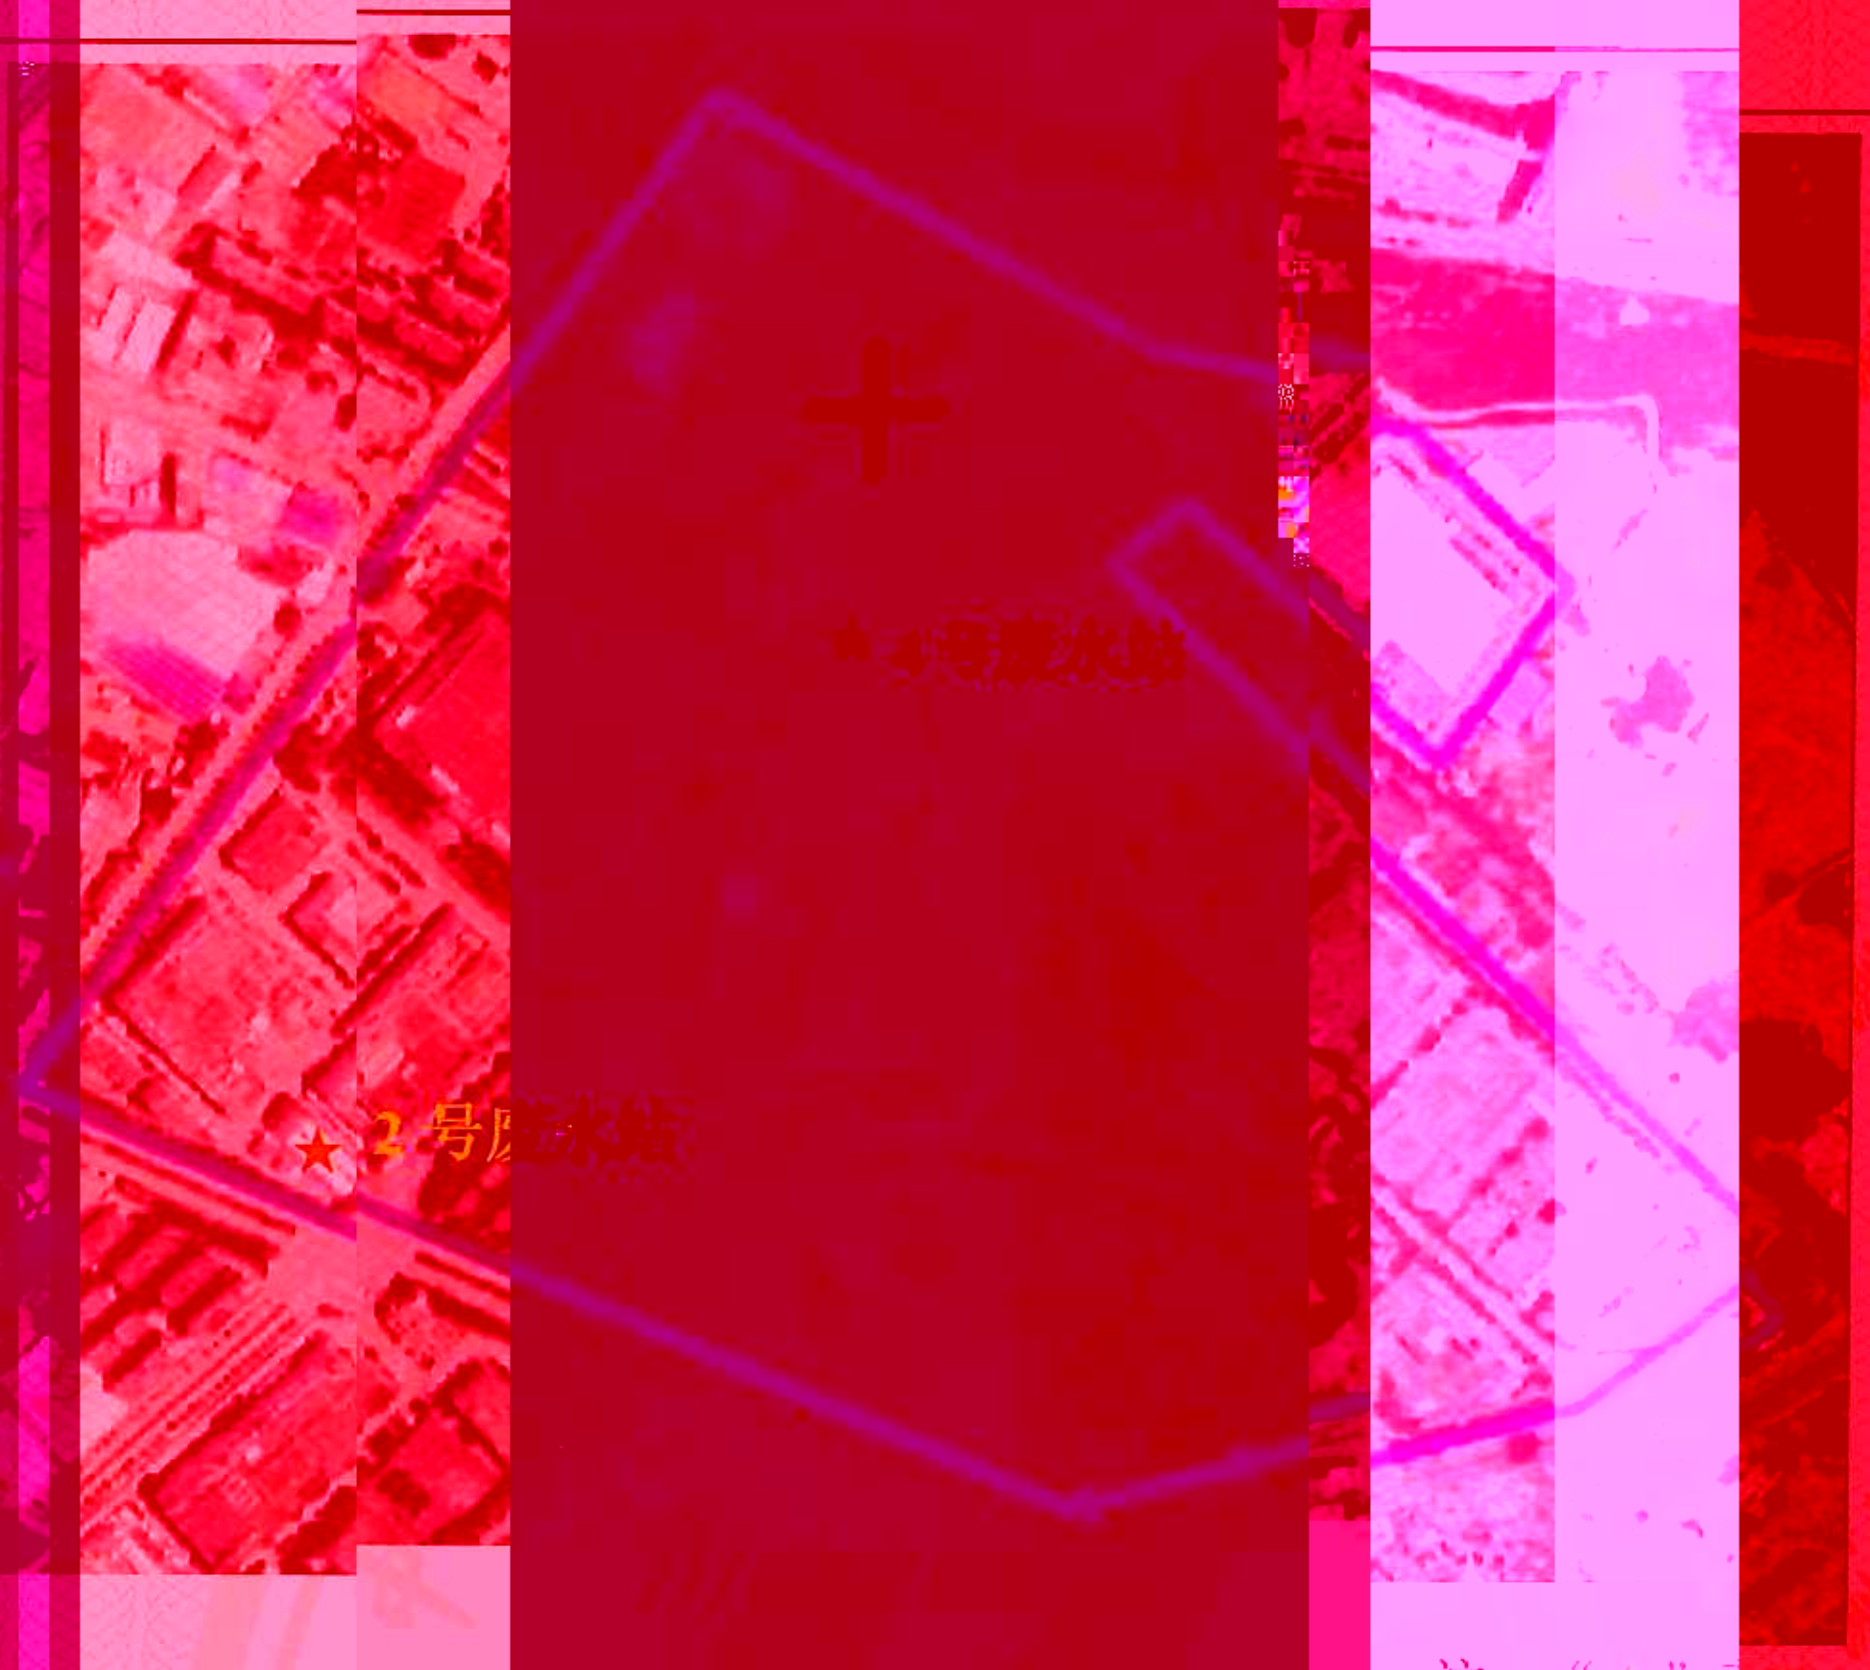
北
★ 4 号废水站
★ 2 号废水站

注：“★”表示废水采样点位

附[illegible]：采样照片

DW00[illegible]（2 号废水站）

2 号废水站
2024.03.1[illegible]
汕尾市信利光电股份有限公司
115°23'28",22°47'35"

[illegible]（4 号废水站）

号废水站
光电股份有限公司
°47'35"
工作蜂

附

目	编号	质控标准 控制范
需		40.8±3.2
氮		31.8±1.
		182±11
N		6.92±0.3
g/		2.30±0.09
计		3.52±0.18
磷		3.52±0.18
阴		4.90±0.32
总		2.48±0.14

报告结束