CMA
201819111074

检

委托单位：信

受检单位：信

受检单位地址：汕

检测类别：废

报告日期：20

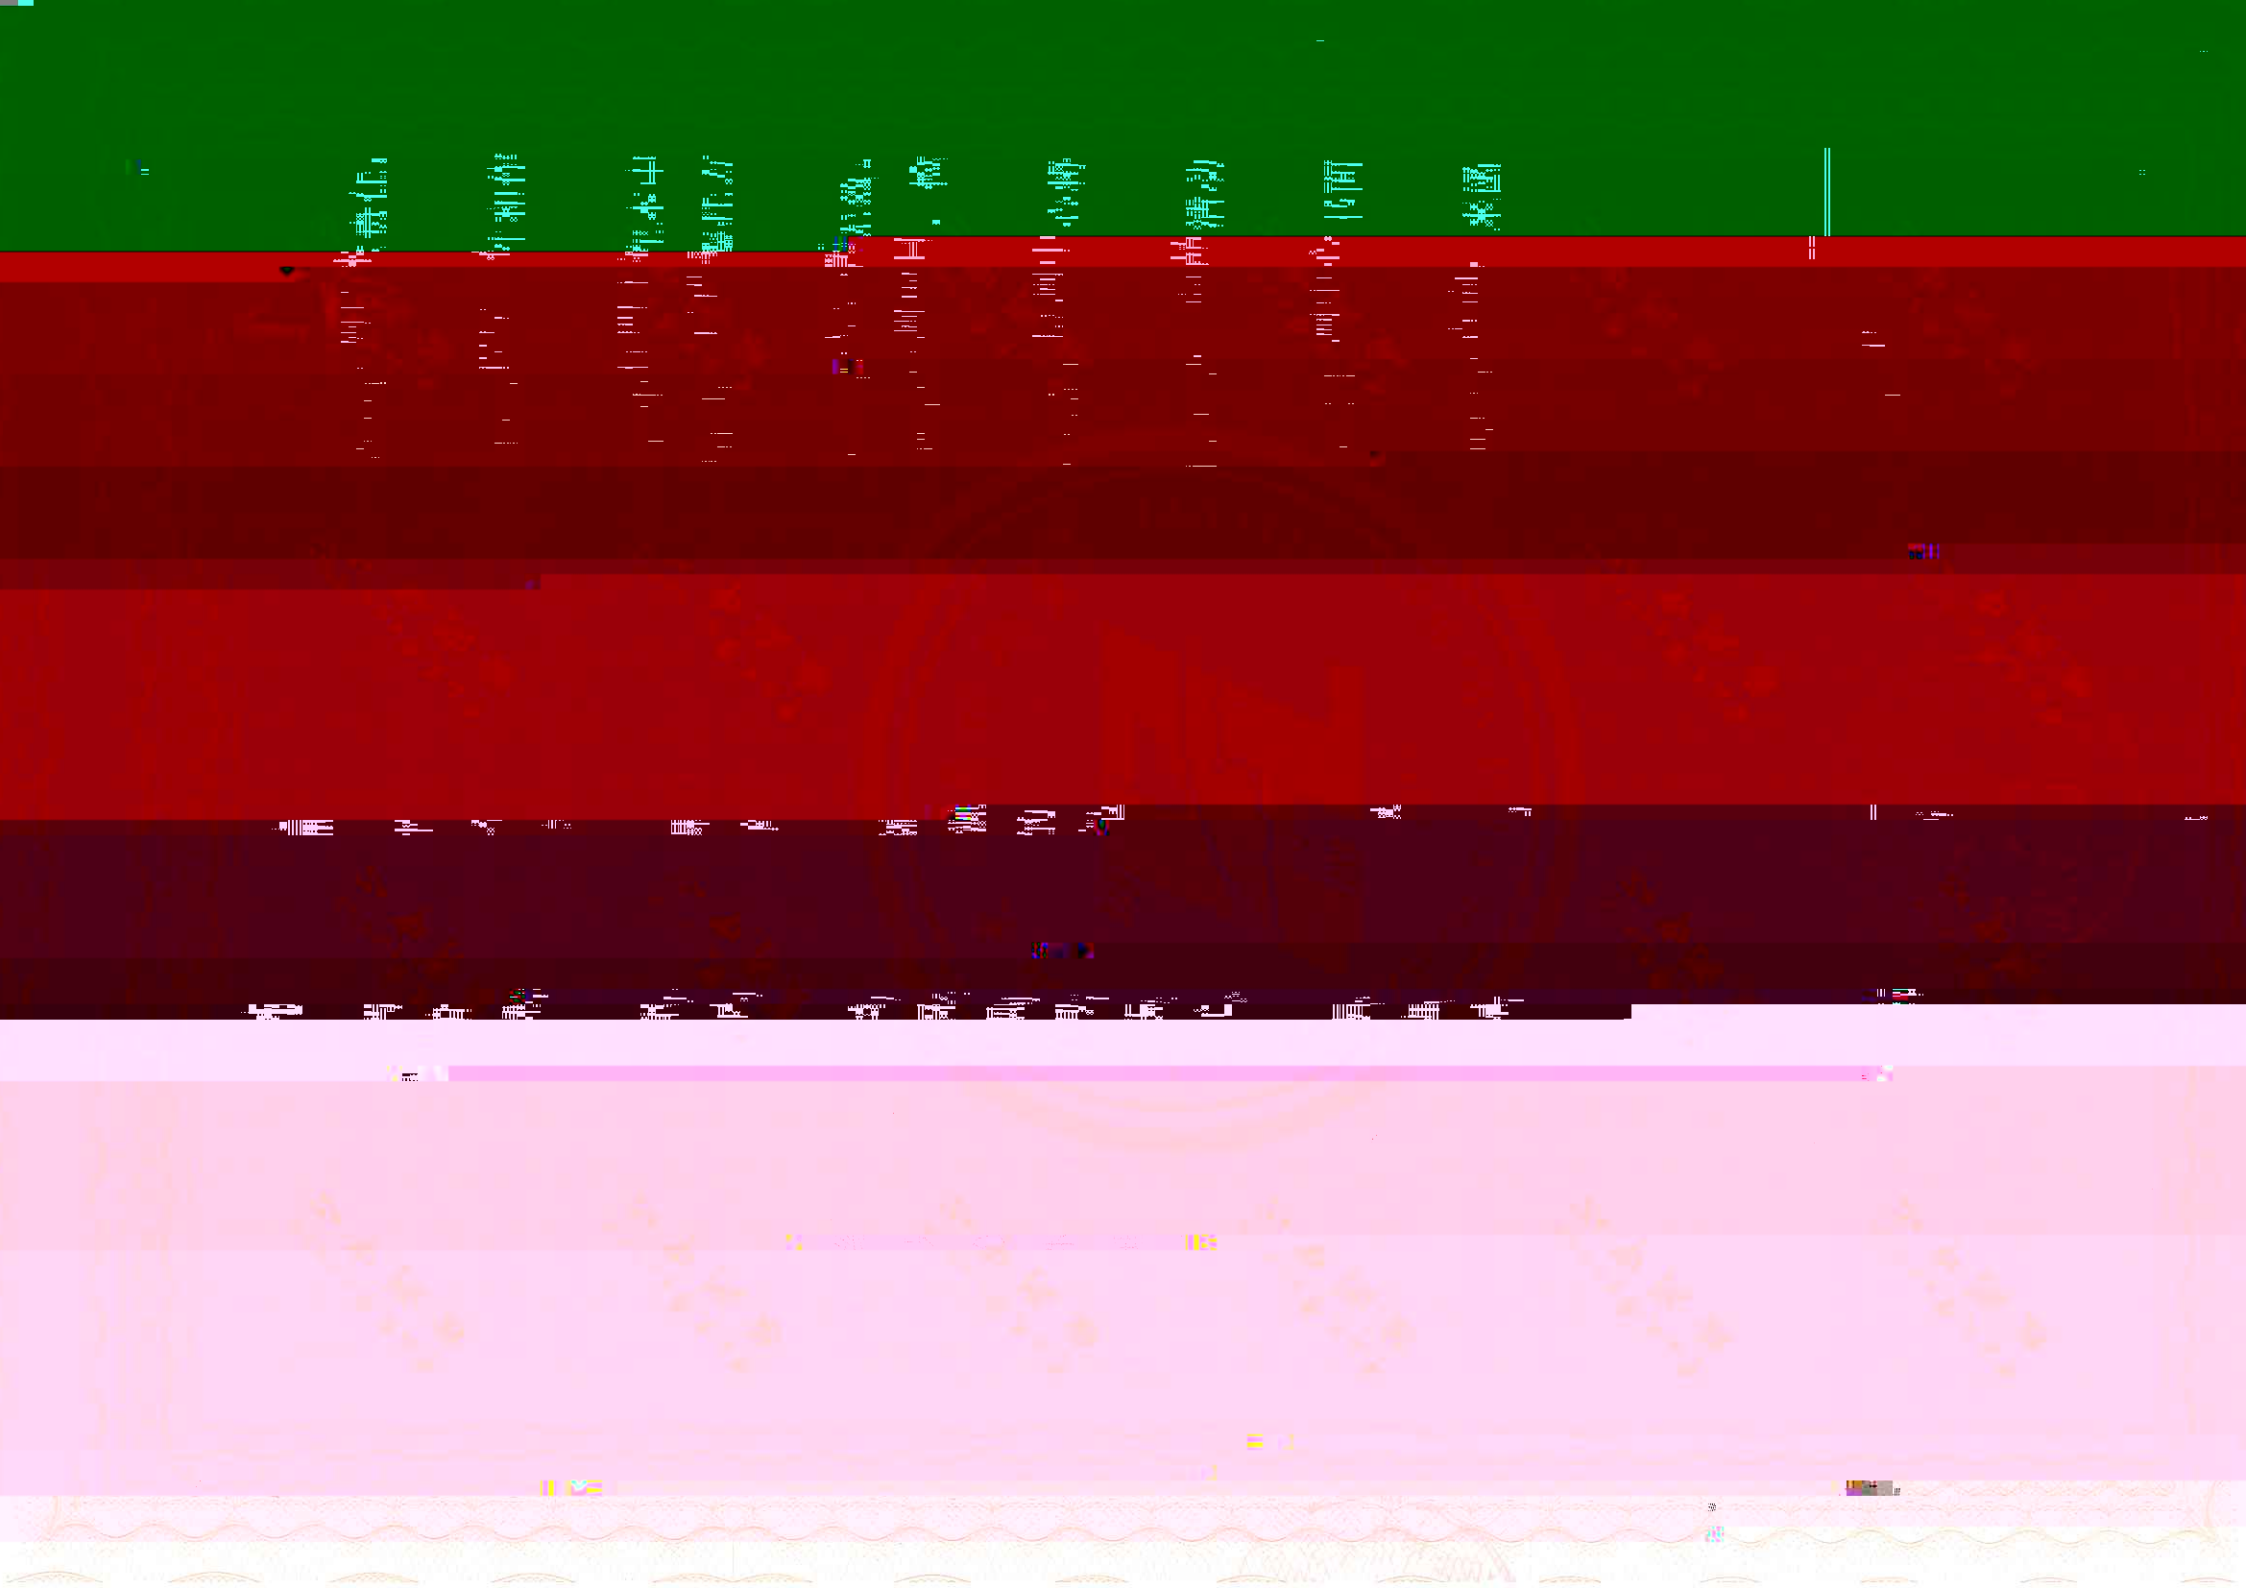

报告编号：A4D018403G3

息

编　　辑：

审　　核：

签　　发：

签发日期：

采样时间：

采样人员：

检测时间：

检测人员：

11 日

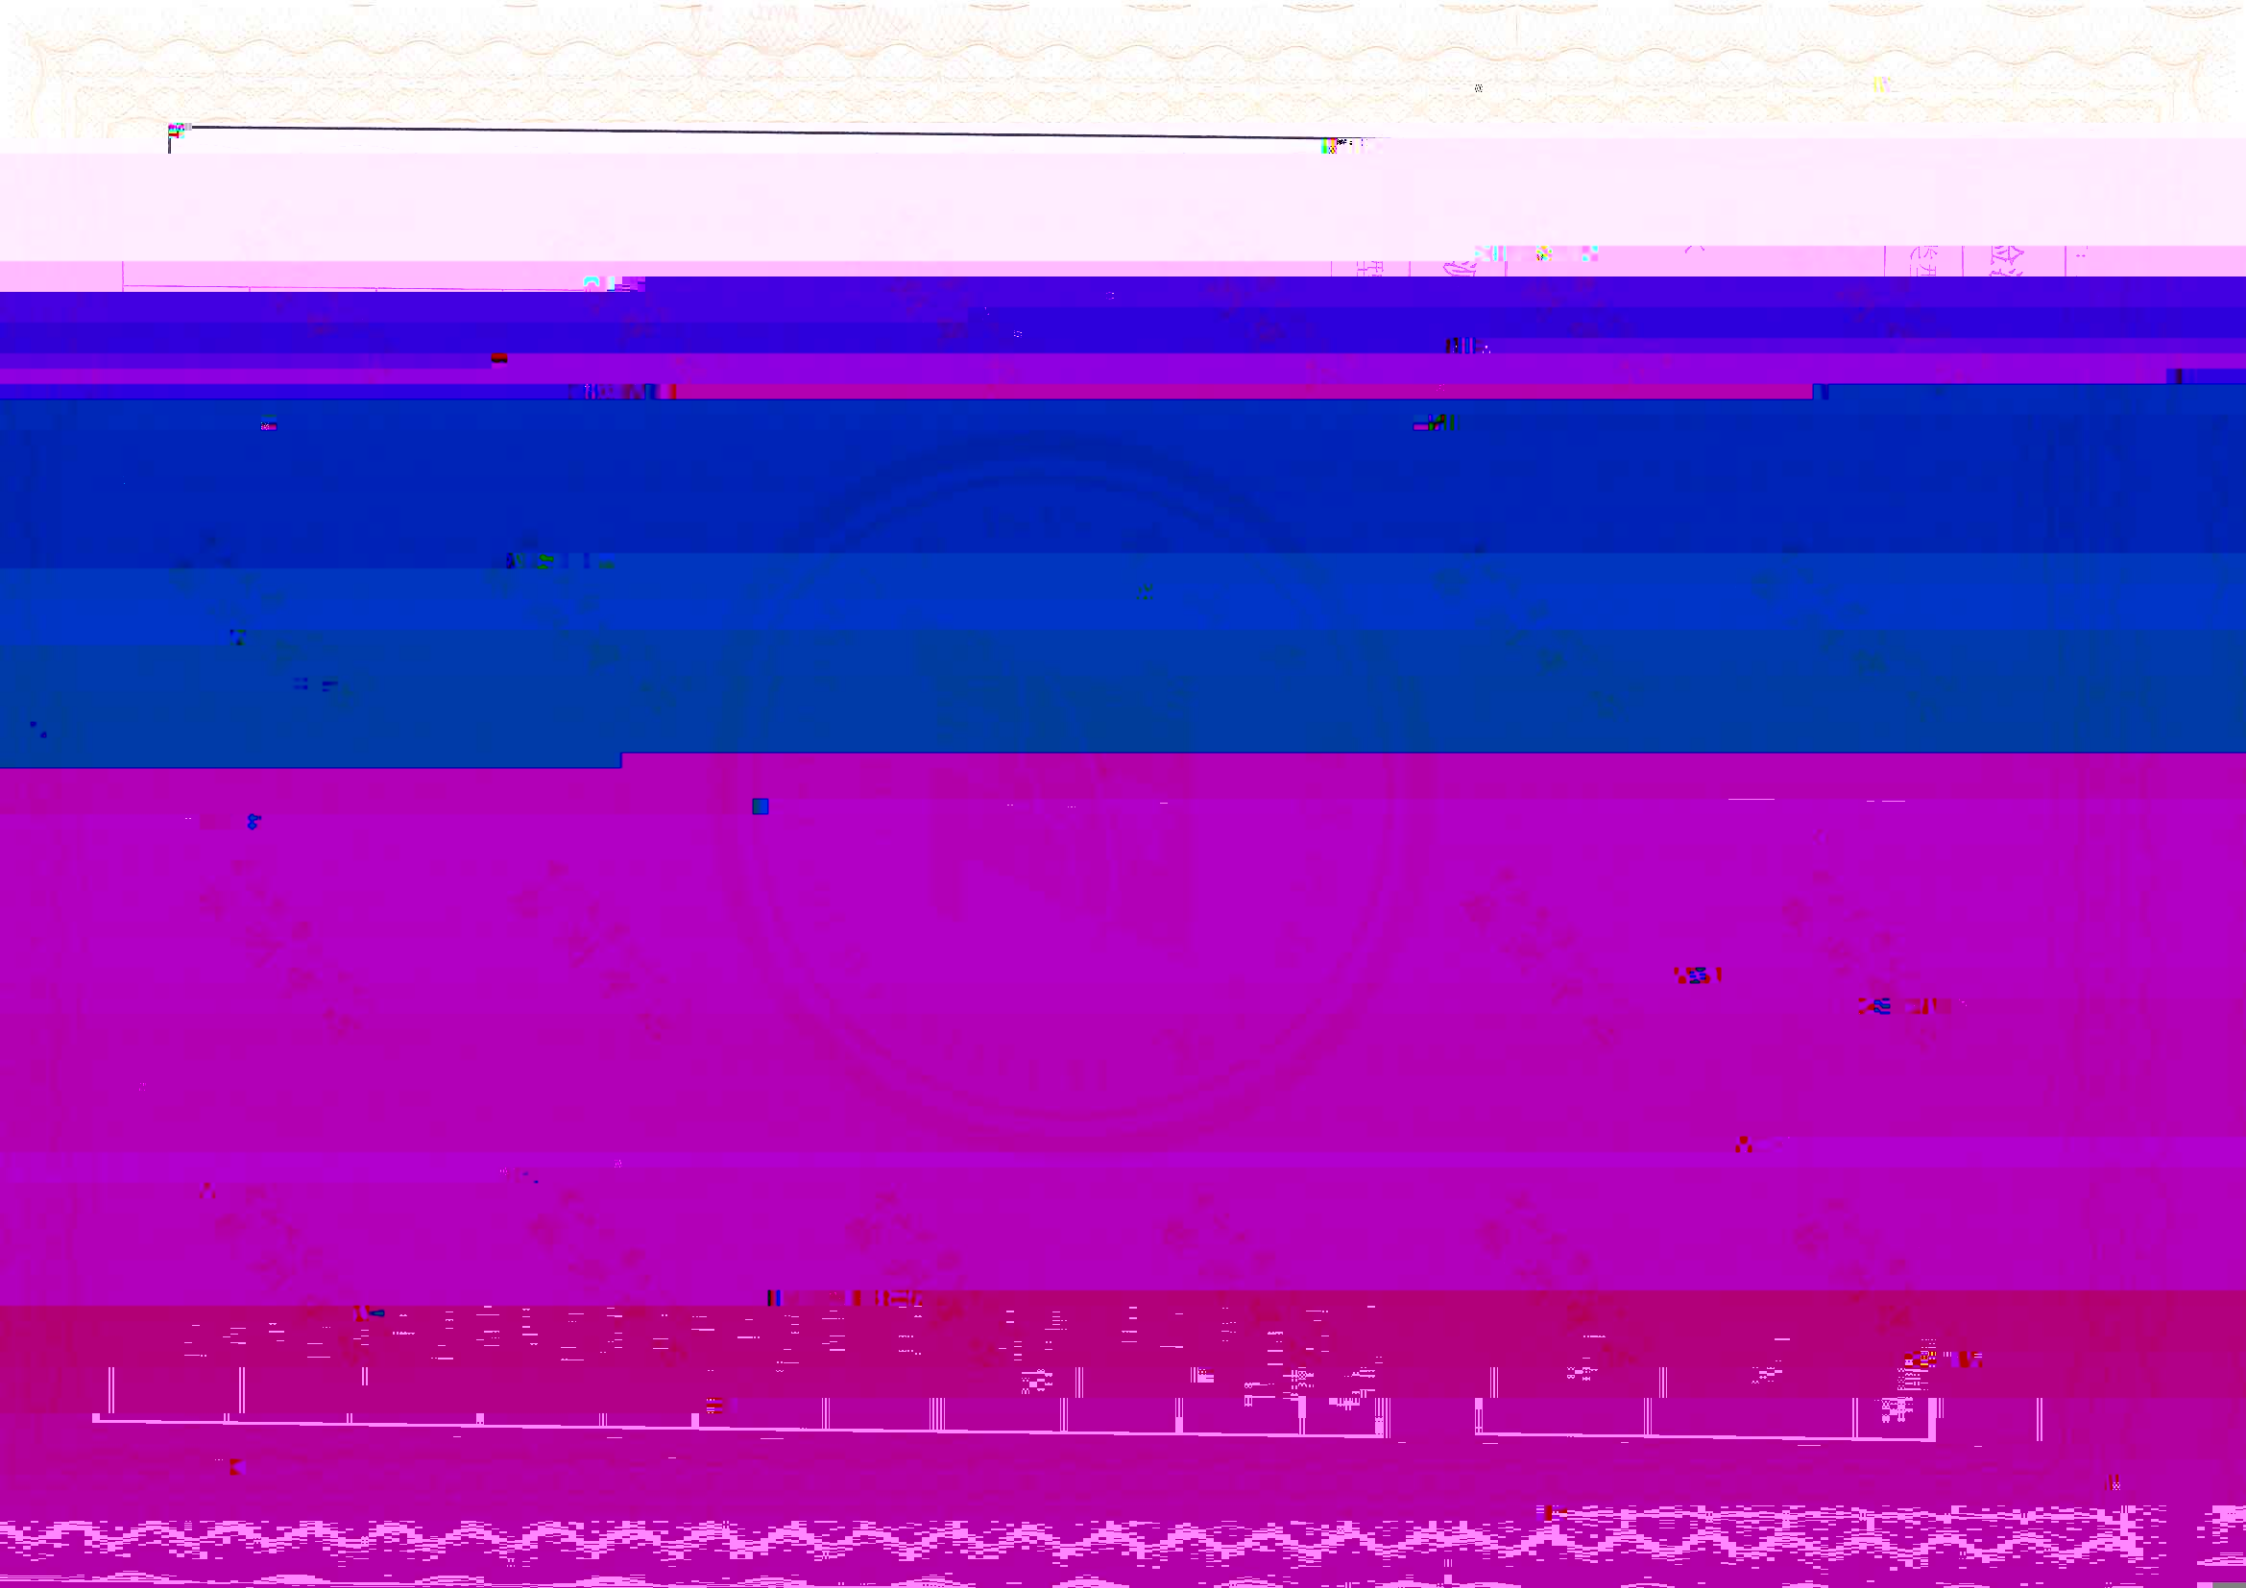

三、检测结果

废水

采样点位	样品编号	样品性状
DW001 （2 号废水站）	4403G3S0101	无色、无味 无浮油、透
DW002 （4 号废水站）	4403G3S0201	无色、无味 无浮油、透

备注：1.“a”参考广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段城镇污水处理厂的一级标准限值；浓度的其他排污单位的一级标准限值；
“b”参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准限值。
浓度（日均值）一级 A 标准限值。
2.“ND”表示检测结果低于检出限。
3.DW001（2号废水站）的流量：70.89 m^3/
4.检测时工况：DW001（2号废水站）：42
5.流量和工况由受检单位提供。
6.天气状况：晴。

污染物排放监控浓度限值 a
6~9
60
30
90
10
10
0.8
0.5
5.0
15 b
6~9
60
20
90
10
10
0.5
15 b

点位示意图

注：“★”表示废水采样点位

片

（2 号废水站）

DW002（4 号废水站）

附件三

标	品编号	质控标准值 控制范围	实测值	结果
五日	500	40.8±3.2	40.6	
化	515	25.3±1.4	25.3	
氨氮	526	3.00±0.11	3.08	
氟化	27	2.30±0.09	2.28	
总磷	02	3.52±0.18	3.60	
磷酸盐	02	3.52±0.18	3.60	
阴离子	21	10.7±0.9	9.86	
总氮	52	4.34±0.21	4.28	

报告结束