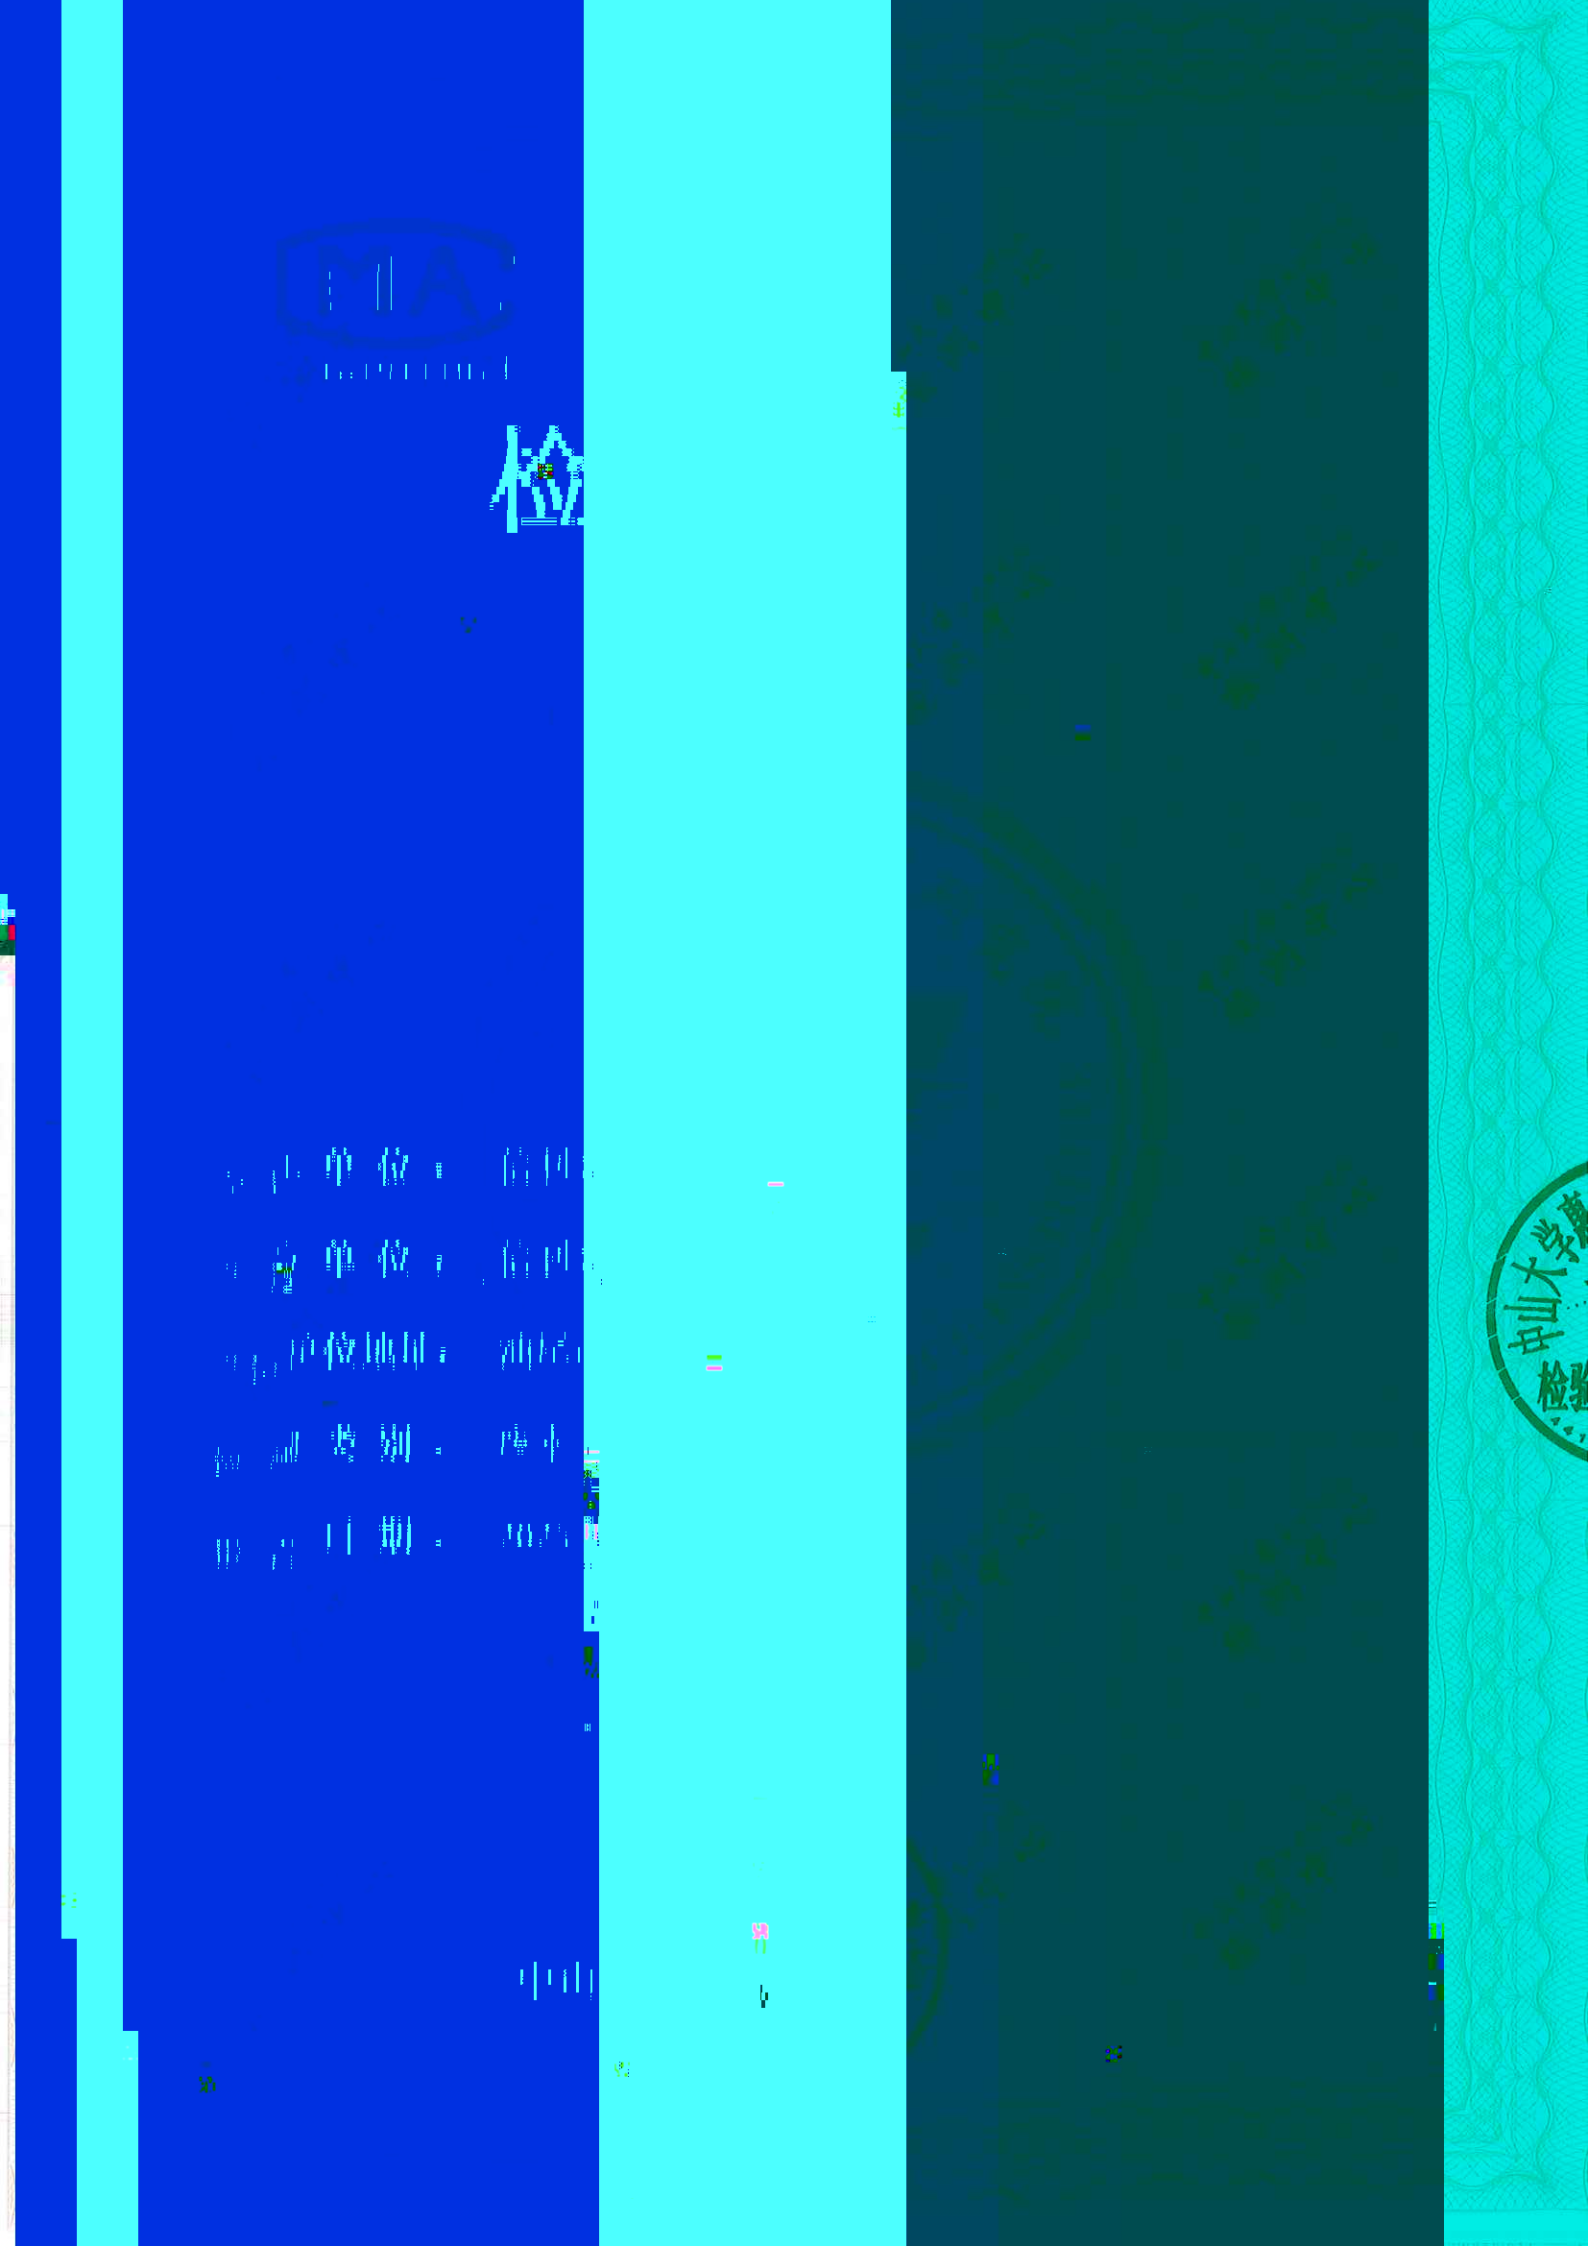

编 写 说

正性和准确性

技术资料保密

相关检测技术

结果，以及有

和结果，不具

无编辑、审核、

检测技术责任

表的时间和空

规范或标准规

意，任何人或

于报告收到之

构中山大学惠

技术责任，

文件和作

明不在本中

供委托方

签章无效。

项目，检

测中心将

商品活动

中心书面

询，来函

创新园科技路 5

报告

编号：

二、

检

检

则类型

样点位

检测频

废水

W001
废水站）

1 次

《污
规范

W002
废水站）

1 次

三、

检

检

则类型

测项目

名称及型

《水质

H 值

电导率/
仪/PH 计
SX836

《
重量

浮物

电子天平
E2004E

《水
BOD

生化
氧量

溶解氧测定仪
JSJ-605F

《水
重铬

需氧量

废水

氮
计）

《水质
分光

物

《水质
选择电

磷
计）

《水质
分光光度

盐
计）

分

《水质
测定

表面
剂

《水质
酸钾消

氮
计）

三、检测结果

废水

采样点位	样品编号	样品性状		标准限值
DW001（2 号废水站）	52[illegible]07C4S0	无色、无味、无浮油、透明	pH	6~9
			五	60
			氨	20
			总	90
			磷	10
			总	10
			总	0.5
			总	0.5
DW002（4 号废水站）	52[illegible]07C4S0	无色、无味、无浮油、透明	pH	5.0
			五	15[b]
			氨	6~9
			总	60
			总	20
			总	90
				10
				10
				0.5
				15[b]

备注：1.“a”参考广[illegible]省地方标[illegible]水污染物排放限值》浓度的其[illegible]非污单位[illegible]级标准限值；“b”参考《城[illegible]镇污水处[illegible]污染物排放标准》（度（日均值）[illegible]限值。
2.“ND”表示检[illegible]测结果低于[illegible]检出限。
3.样品为混合水样。不能[illegible]合的检测项目采集三[illegible]4S0101 pH值结果分别为7.3（23.8[illegible]07C4S0201 pH值结果分[illegible]水站）5[illegible]废水站）[illegible]量：137.54 m³/h，D[illegible]4号废水站）[illegible]废水站）：66.0 %；[illegible]DW002（2号[illegible]DW001（[illegible]共。
4.DW001（2号废水站）：23.9℃）[illegible]。
5.检测时工况：受检单位[illegible]
6.流量和工况由[illegible]提供。
7.天气状况：[illegible]

2078411

样点位置图

单照片

V001（3 号鹰水箱）

采集鹰水样点位

鹰水前）

附件三：质控[illegible]措施

检测项目	标准样品编号	质控标准值控制范围	结[illegible]
五日生化需氧量（mg/L）	Z-6[illegible]68	[illegible]18±12	
化学需氧量（mg/L）	Z-6[illegible]67	3[illegible]1.5±1.6	
氨氮（以N计）（mg/L）	Z-6[illegible]64	3.[illegible]53±0.18	格
氟化物（mg/L）	Z-6[illegible]76	3.[illegible]02±0.19	格
总磷（以P计）（mg/L）	Z-6[illegible]77	2.[illegible]47±0.18	格
磷酸盐（以P计）（mg/L）	Z-6[illegible]77	2.[illegible]47±0.18	格
阴离子表面活性剂（mg/L）	Z-6[illegible]70	1[illegible]0.1±0.9	
总氮（以N计）（mg/L）	Z-6[illegible]50	1[illegible]0.2±0.5	

报告结束